


Memorial Fotográfico

Agosto/2022
Gabriel Giannini / Pedro Almeida

Condensadoras e tubulações externas – Nave, Submarino e CPD



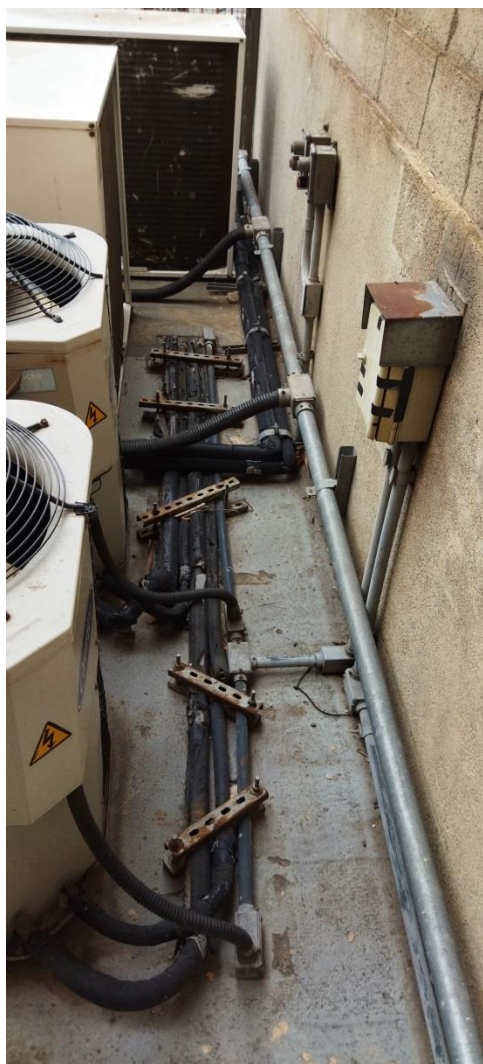




Tubulações já existentes a serem aproveitadas para instalação do sistema de ar condicionado





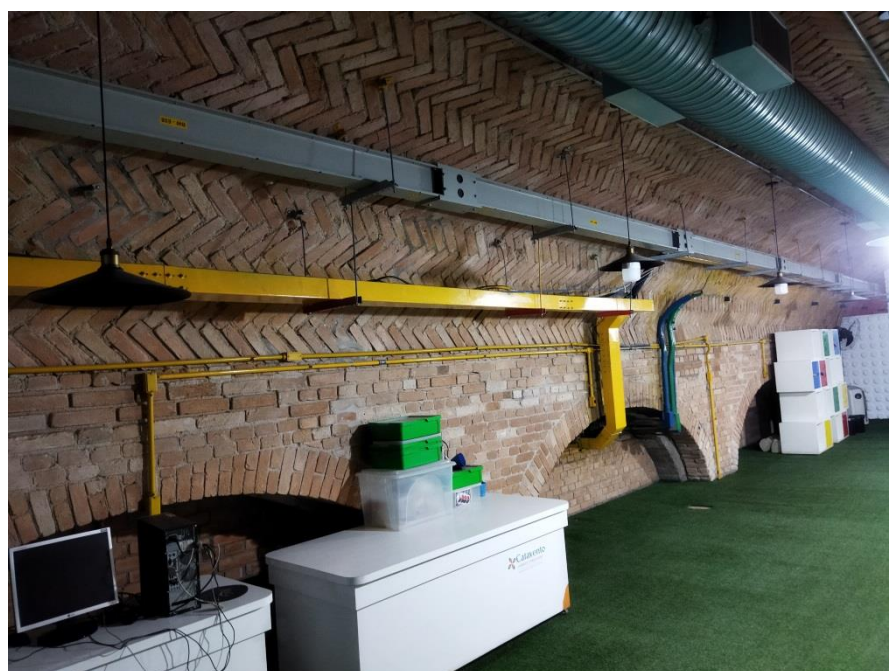





Grade de ventilação a ser instalada

